




WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m³)



Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4 x 1.5mm²

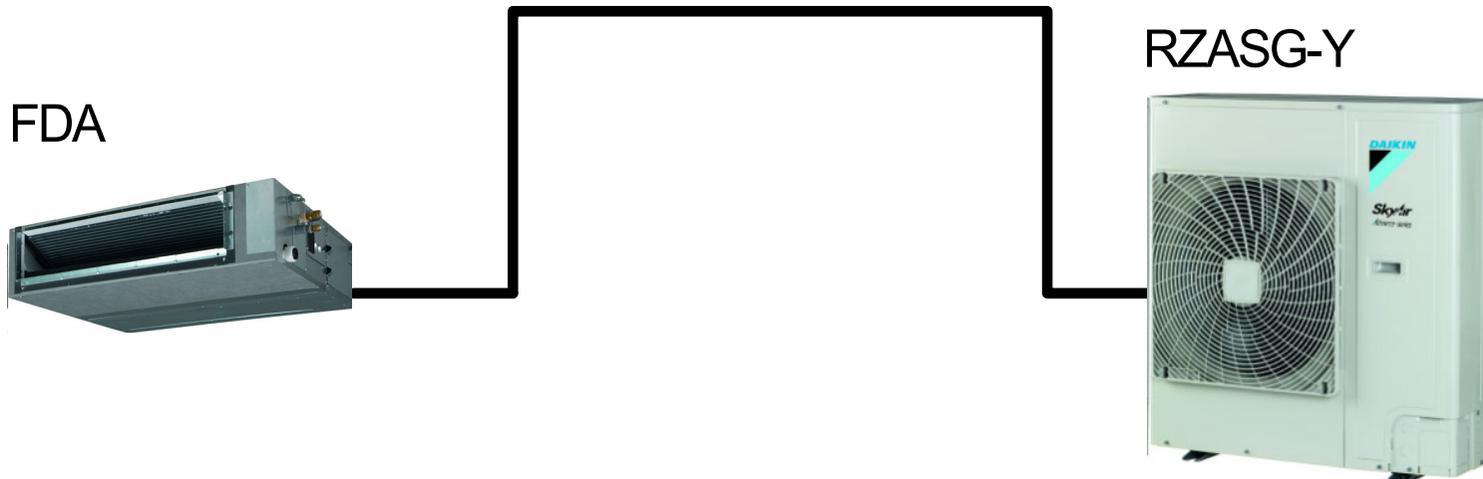

Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
3 x 400 V / 50 Hz 16AT

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Kabel-Fernbedienung
BRC-1H52W
Madoka




Kabel abgeschirmt
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm²

zu Steckerplatz P1, P2
auf Inneneinheit

zu Steckerplatz X35A
auf Inneneinheit

Zusatzplatine
KRP4AA53



Betriebsmeldung ab W1 / W2
potfrei (Kontakt zu = Betrieb)

Störmeldung ab W3 / W4
potfrei (Kontakt zu = Störung)

externer Befehl ON/OFF
auf B1/BC potfrei
Kontakt geschlossen=
Anlage freigegeben

wird die Freigabe/Sperrung extern
nicht verwendet, muss eine Brücke
zwischen B1/BC gelegt werden!

RZASG + FDA mit KRP4AA53 Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch